

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"29" апреля 2016г. 12:30

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
" " " 2016г.

АКТ № 639.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 5.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 5.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1487		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201013528	1832 м³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171579	4,7 кгс/см²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		5070 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____

Схема места установки ЧУ АУТВР: г. Норильск ж/р Каверкан, ул. Первомайская, 5

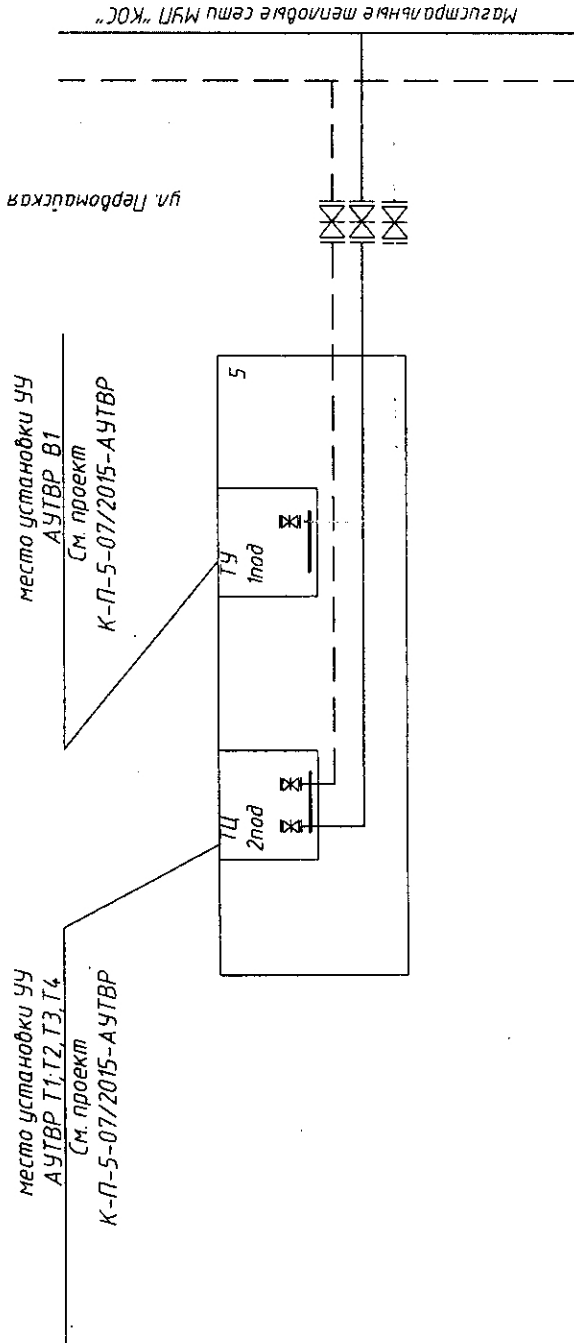

К-П-5-07/2015-АУТВР

Многоквартирный жилой дом,
Красноярский край, г. Норильск, ж/р Каверкан, ул. Первомайская, 5
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения

Схема места установки ЧУ АУТВР
ООО "СеверСтрой"

условные обозначения:
ТЦ - теплоцентр
ТУ - тепловой узел

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
		Амелихин А.С.			
		Куреев Н.Н.			
ГИП		Курилод К.В.			

Инд. № подл.	Лист № подл.	Взам. инд. №

Составлено