

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"29" апреля 2016г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
" " " 2016г.

АКТ № 792.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11, под. 1.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 11.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Клименко Т.А. Управление имущества пл.- 352,8 м²

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1615		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201013764	3388 м ³	1 шт. на приборе.	03.07.2015	03.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170870	5,5 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
часы работы		2982 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 28.05.2019 г.
-------------------------	--------------------	-------------------------

Представители:

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

Схема размещения УЧ АУТВ МКД,
по адресу: г. Норильск, ж/р Кайеркан, ул. Шахтерская, 11

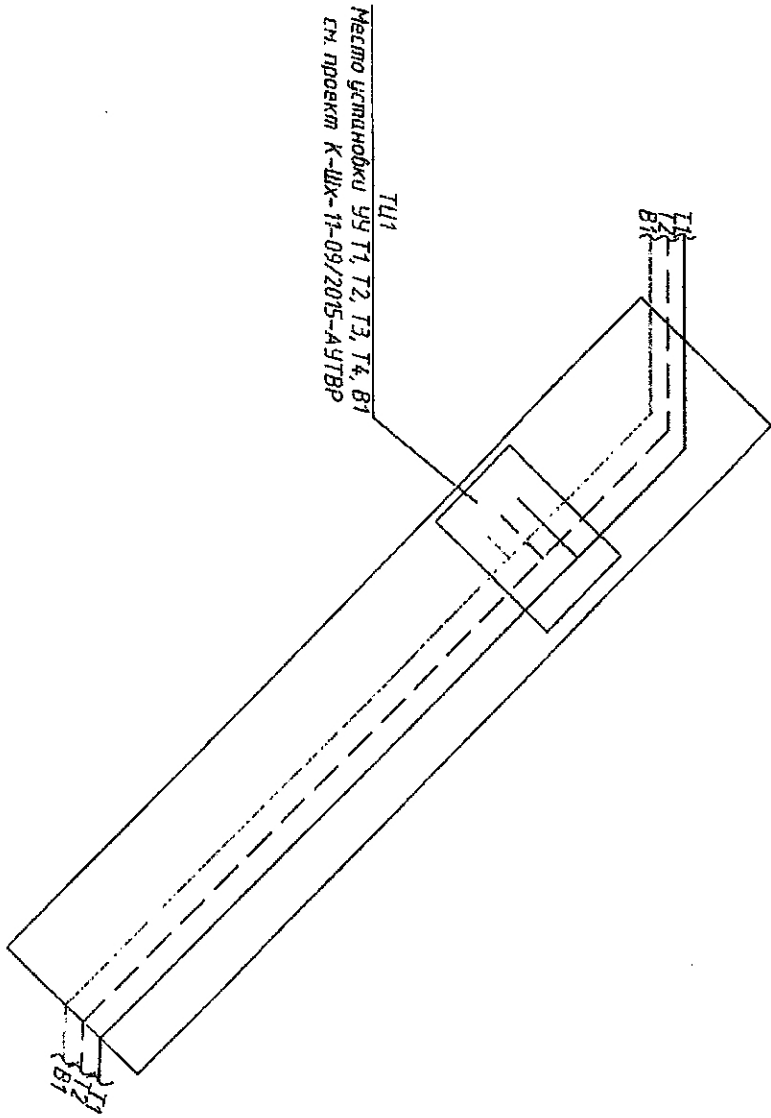

Т11
Место установки УЧ Т1, Т2, Т3, Т4, В1
См. проект К-ШХ-11-09/2015-АУТВР

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Лист