


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "27" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "27" 09.03.2017 2016г.

**АКТ № 2881.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, пл. Metallургов 1 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
 г. Норильск, пл. Metallургов 1.  
 по адресу:  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Управление автоматизации и информатики Администрации г. Норильска (S=243,6 м<sup>2</sup>)

ПАО Сбербанк (S=400 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3262	291 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 80 Т1	201014450	6147 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013343	5058 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34605	62 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34605	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181481	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181482	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201018148	1476 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017724	707 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	8980	61 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
КТСП-Н гвс t4	8980	61 °С	на приборе 1 шт.	10.06.2015	10.06.2019
часы работы		252 ч			
				Всего установлено пломб: 12 шт. (в т.ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 10.06.2019 г.

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

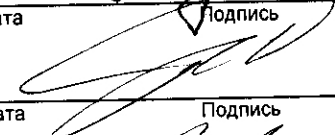
Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017 г.   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись