


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "18" апреля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017г.
 7.3.06.2017

АКТ № 846.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 23 (под. 1-6).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 23.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний в.сч. Т3-Т4.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:
 подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1969	533 Гкал	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201017923	25852 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017647	24229 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н t1	34694	76 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34694	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181414	6,4кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181420	5,3кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017612	2791 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	250	75 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		8216 ч			
			Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

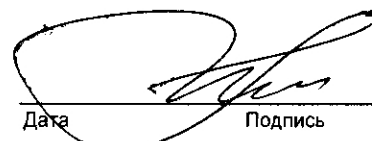
Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

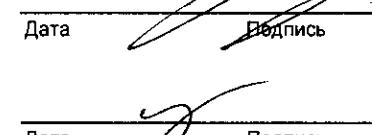
Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____