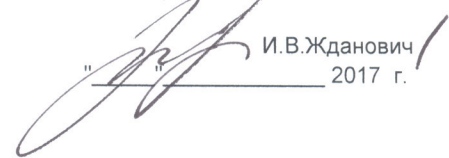


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "14" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3473.

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 28 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 28.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Дзагоева З.Х. Упр. Имущества (пустующее).

Состав оборудования:

Т/Ц

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3303	848 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 50 Т1	201018855	65115 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201020511	62639 т	на приборе 1 шт.	31.08.2016	31.08.2020
КТСП-Н t1	9045	86 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9045	69 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192686	6,1 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192676	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021043	3023 т	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1412	69 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8374 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


21.12.17 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись