


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.  
 07.07.2017

**АКТ № 1424.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская/Завенягина 36/13 (под. 1-10).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская/Завенягина 36/13.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Жданов А.Ю. (S=65 м²). Снп Григорян Г.Г. (S=50,8 м²). ИП Рустамов Ф.М. (S=63,8 м²).

ООО "Норильское автоэкспертное бюро" (S=38,0 м²). БФ "Кризисный центр 69 параллель" (S=150,2 м²).

Норильская коллегия адвокатов (S=160 м²). ИП Вовченко П.Л. (S=50,6 м²). ООО "Глазурит" (S=115 м²).

ООО "Норлинк" (S=157 м²).

в следующем составе оборудования:

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5695	347 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 80 Т1	201013071	11926 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013940	10786 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	34699	61 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34699	51 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186879	6,4кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186889	5,3кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017882	1263 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1522	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		471 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

подъезд № 9

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5673	60 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2017	22.03.2021
МФ Ø 80 Т1	201013119	3170 т	на приборе 1 шт.	14.05.2015	14.05.2019
МФ Ø 80 Т2	201013340	2919 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34825	61 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34825	51 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186894	6,4кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186818	5,3кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018107	264 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1502	60 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		31 ч			
				Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 24.03.2020г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Лист № подл.	Итого в доку	Всего листов

Символьные обозначения:  
 ТУ - тепловой центр  
 ТУ - тепловой узел  
 УЗ - узел учета

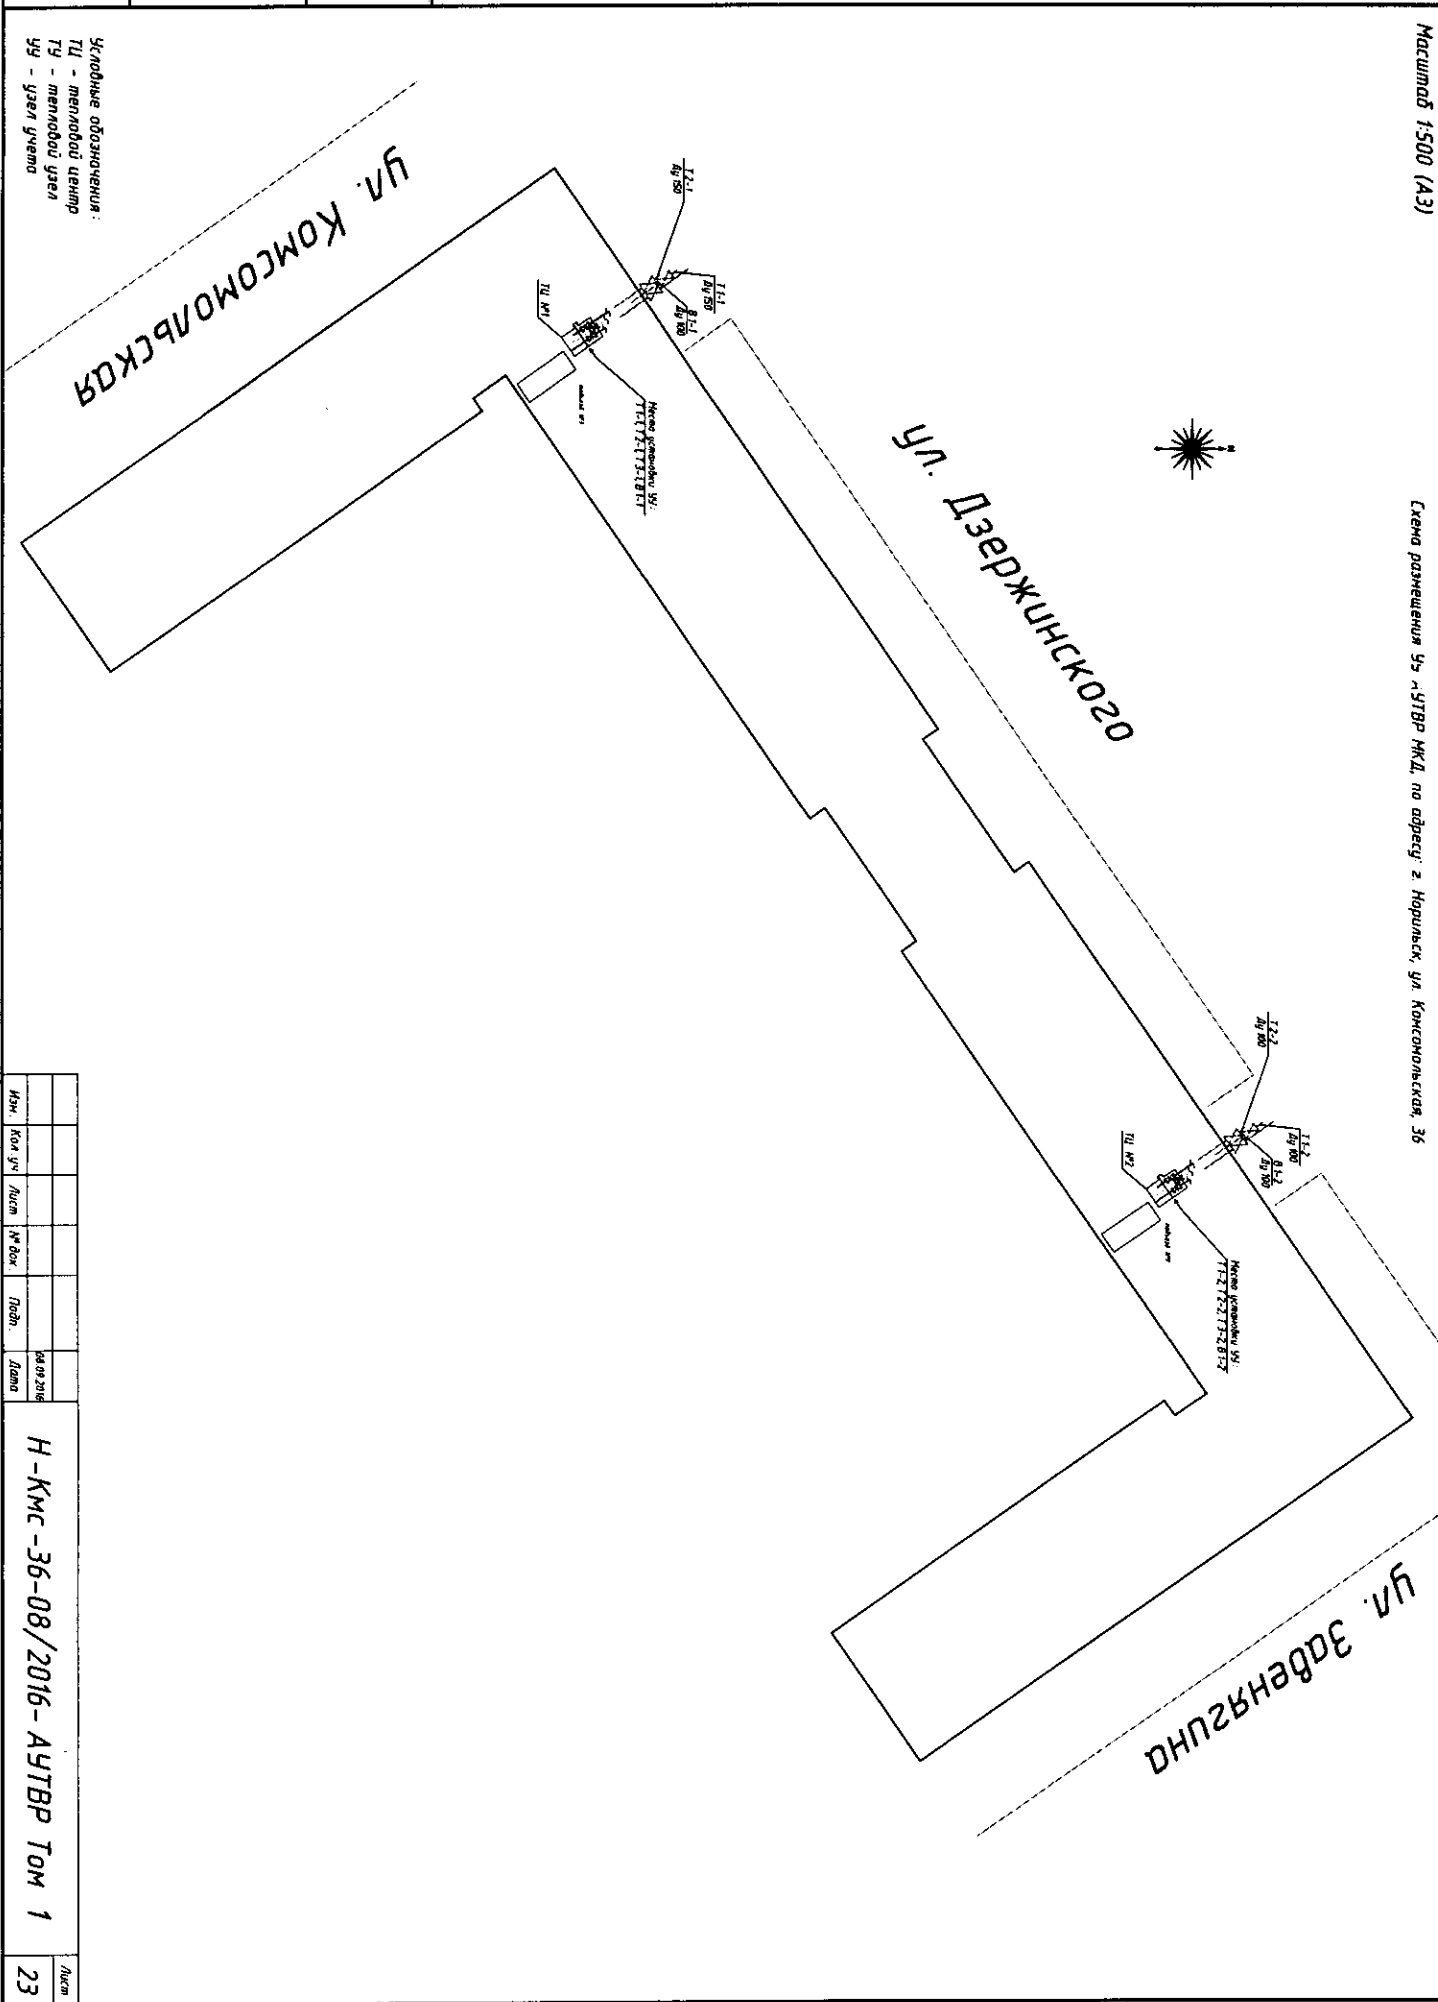

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Н-Кмс -36-08/2016- АУТВР Том 1

Лист 23