


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" июня 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "17" 06 2016г.

АКТ № 1032.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2Г (п. 1-2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2Г.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1685	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013477	т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013494	т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16948	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16948	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171868	кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171801	кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012476	96553 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201014425	94978 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17020	53 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17020	38 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4662 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 22.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

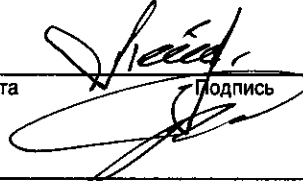
Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____