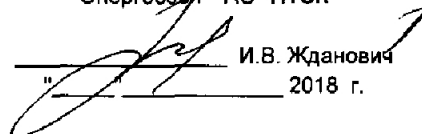


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
01 января 2018 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
2018 г.

**АКТ № 3375**  
**ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии у потребителя**  
**ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ул. Талнахская, д. 9 (под. 1-2).**  
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, д. 9  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Состав оборудования:

Под. 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1282	555,48 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017867	41812,91 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017642	40912,27 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н t1	34647	66,22 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34647	55,74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	47681	5,54 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	181500	4,66 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
часы работы		3163,83 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию до 28.05.2019г., и служит основанием для ведения коммерческого учёта по прибору учёта.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Зам. Гл. инженера ООО "ЖКС" Д.А. Фирсов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"  
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_